


TAGLIAFICO lighting

REV. 2010-10-01 - VIII Ed.

CAPITELLO CARIGNANO I022 TP OPA - TRA

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLE ARMATURE INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLING FIXTURES



CAPITELLO CARIGNANO in fusione con GLOBO Ø 500 art. I022 TP

• montaggio su pali in fusione GIANO I307 e GOLFO DEI POETI I309

1. Avvitare il raccordo filettato 3/4" gas alla sommità del palo, facendo passare il cavo elettrico.
2. Rimuovere la copertura cablaggio, staccare il sezionatore e rimuovere la griffa portacablaggio dal capitello, svitando le tre viti M5.




3. Posizionare il capitello alla sommità del palo, facendo scorrere il cavo di alimentazione.
4. Inserire la rondella in ottone, la rondella autobloccante e bloccare il tutto con il dado, serrando con chiave esagonale a tubo 32 mm.
5. Rimontare la griffa portacablaggio ed installare la lampada. Collegare la linea al sezionatore.
6. Montare l'eventuale rifrattore ad anelli sulla copertura e reinstallare la stessa sulla griffa.
7. Posizionare la sfera sul capitello, ruotandola sino al bloccaggio.

N.B.: Il collegamento deve essere effettuato secondo la norma CEI 64-7 fasc. 800 "Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari".

CAPITELLO CARIGNANO in cast aluminium with GLOBE Ø 500 art. I022 TP

• assembly on cast aluminium poles GIANO I307 and GOLFO DEI POETI I309

1. Screw the 3/4" gas threaded brass nipple into the top of the pole, after passing the cable through the connecting tube.
2. Remove the wiring cover, disengage the junction box and remove the wiring holder plate from the capital, unscrewing the three M5 screws.
3. Place the capital on the tip of the pole, after passing the cable.
4. Insert the brass washer, the locking washer and screw on the fixing nut and tighten with a hexagonal 32 mm spanner.
5. Replace the wiring holder plate and install the bulb. Connect the junction box.
6. Mount the ring reflector (is provided) on the wiring cover and replace it.
7. Insert and lock the sphere in the bayonet socket.

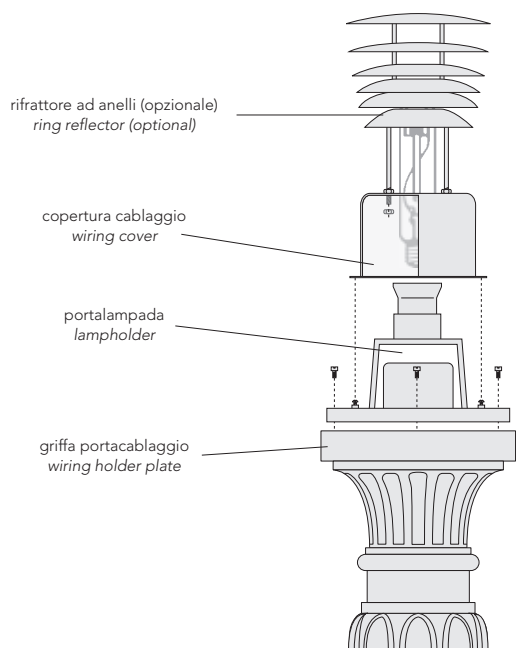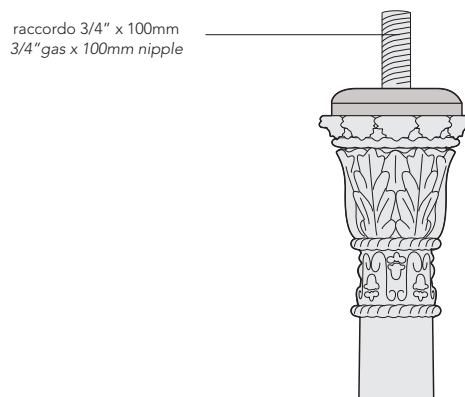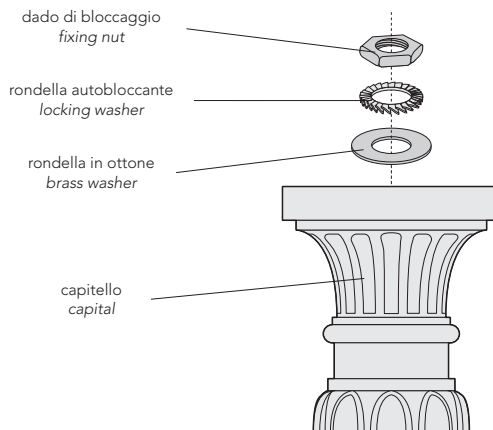


In caso di installazione di rifrattore ad anelli in alluminio (Art. I095), consultare la specifica scheda di montaggio.

AVVERTENZE PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE

1. Per il collegamento al sezionatore utilizzare cavo elettrico 2x1 H07RN-F, spellandone 27mm con puntalini compresi (vedi disegno).
2. Gli apparecchi di Classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche esposte non siano in contatto elettrico con parti dell'installazione elettrica collegate ad un conduttore di protezione.
3. Verificare che la tensione e la frequenza della corrente d'alimentazione corrispondano a 230 V - 50 Hz.
4. La lanterna deve essere montata in posizione verticale.
5. Alimentare l'apparecchio solo a collegamento avvenuto.

AVVERTENZE PER LA MANUTENZIONE

1. Sostituire gli schermi danneggiati.
 2. Sostituire subito le lampade con il bulbo esterno danneggiato.
 3. Togliere tensione prima di sostituire la lampada e/o l'alimentatore.
 4. Per le versioni a Ioduri Metallici usare lampade Osram HQIE70WDL (70W) / HQIE100WDL (100W) / HQIE150WDL (150W) o equivalenti.
- ✓ Conservare le presenti istruzioni per future manutenzioni.




N.B.: Il collegamento deve essere effettuato secondo la norma CEI 64-7 fasc. 800 "Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari".

INSTRUCTIONS TO INSTALL ITEMS CORRECTLY

1. For connecting with terminal block use cable 2x1 H07RN-F, peeling 27mm including the wire connectors (see drawing).
2. The Class II lanterns must be fitted so that the exposed metal parts are not in contact with electrical parts connected to a safety conductor.
3. Check that the voltage and power frequency correspond to 230V/50Hz.
4. The lantern must be fitted vertically.
5. Connect lanterns to the mains only after the installation is completed.

MAINTENANCE NOTES

1. Replace any cracked protective shield.
 2. Replace promptly lamps with damaged exterior bulb.
 3. Turn the power off before changing the bulb.
 4. In Metal Halide wiring use Osram lamps HQIE70WDL (70W) / HQIE100WDL (100W) / HQIE150WDL (150W) or equivalent.
- ✓ Keep these instructions for future maintenance use.



Note: The electrical connections must be made according to the Standard CEI 64-7 leaflet 800 "Electrical illumination for public and similar installations".

Peso / Weight: kg 9 • Ingombro / Overall dim.: Ø 500 ↑ 750 • Superficie esposta al vento / Surface exposed to the wind: m² 0,24

IODURI METALLICI ME-MT metal halide lamp	VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE SE sodium vapour lamp	IODURI METALLICI CMH ceramic metal halide lamp
E/27 ME 70-100-150 W G/12 MT 70-150 W	E/27 SE 70 W E/40 SE 100-150 W	E/27 CMT 70 W E/40 CMT 100-150 W

TP • A Testapalo singolo o multiluce / su mensola – Single or multiple top installation / on bracket

Classe II



-T 6,3A



Lampada ad accenditore esterno
External ignitor lamp

Apparecchio idoneo ad essere installato su superfici normalmente infiammabili
Luminaire suitable for direct mounting on normally flammable surfaces

IP54

Apparecchio protetto contro polvere e spruzzi d'acqua
Splash and dust proof luminaire

Apparecchio conforme alle norme: EN 60598-1:2008 Ottava Edizione.

Le armature cablate per lampade a vapori di sodio alta pressione e ioduri metallici comprendono la protezione termica sugli utilizzatori.

Luminaires are in compliance with the standards: EN 60598-1:2008.

The lanterns wired with sodium vapour lamp or metal halide lamp includes the thermal protection on the devices.

Ufficio tecnico: Tel. +39.010.8301288 – Fax 010.8084870 – info@tagliaficolighting.com

TAGLIAFICO
lighting

TAGLIAFICO LIGHTING s.n.c. di Tagliafico Santo & C.

Sede e amministrazione: Via Pedullà 55/57, 16165 Genova, Italy – Tel. 010.8301288 - 010.8301700 – Fax 010.8301291

Uffici commerciali - export: Via Pedullà 57, 16165 Genova, Italy – Tel. 010.8301288 - 010.8301700 – Fax 010.8084870

www.tagliaficolighting.com - info@tagliaficolighting.com